



凡 例

	新設機器・ダクトを示す。
	既設機器・ダクトを示す。
	既設ダクトに接続を示す。

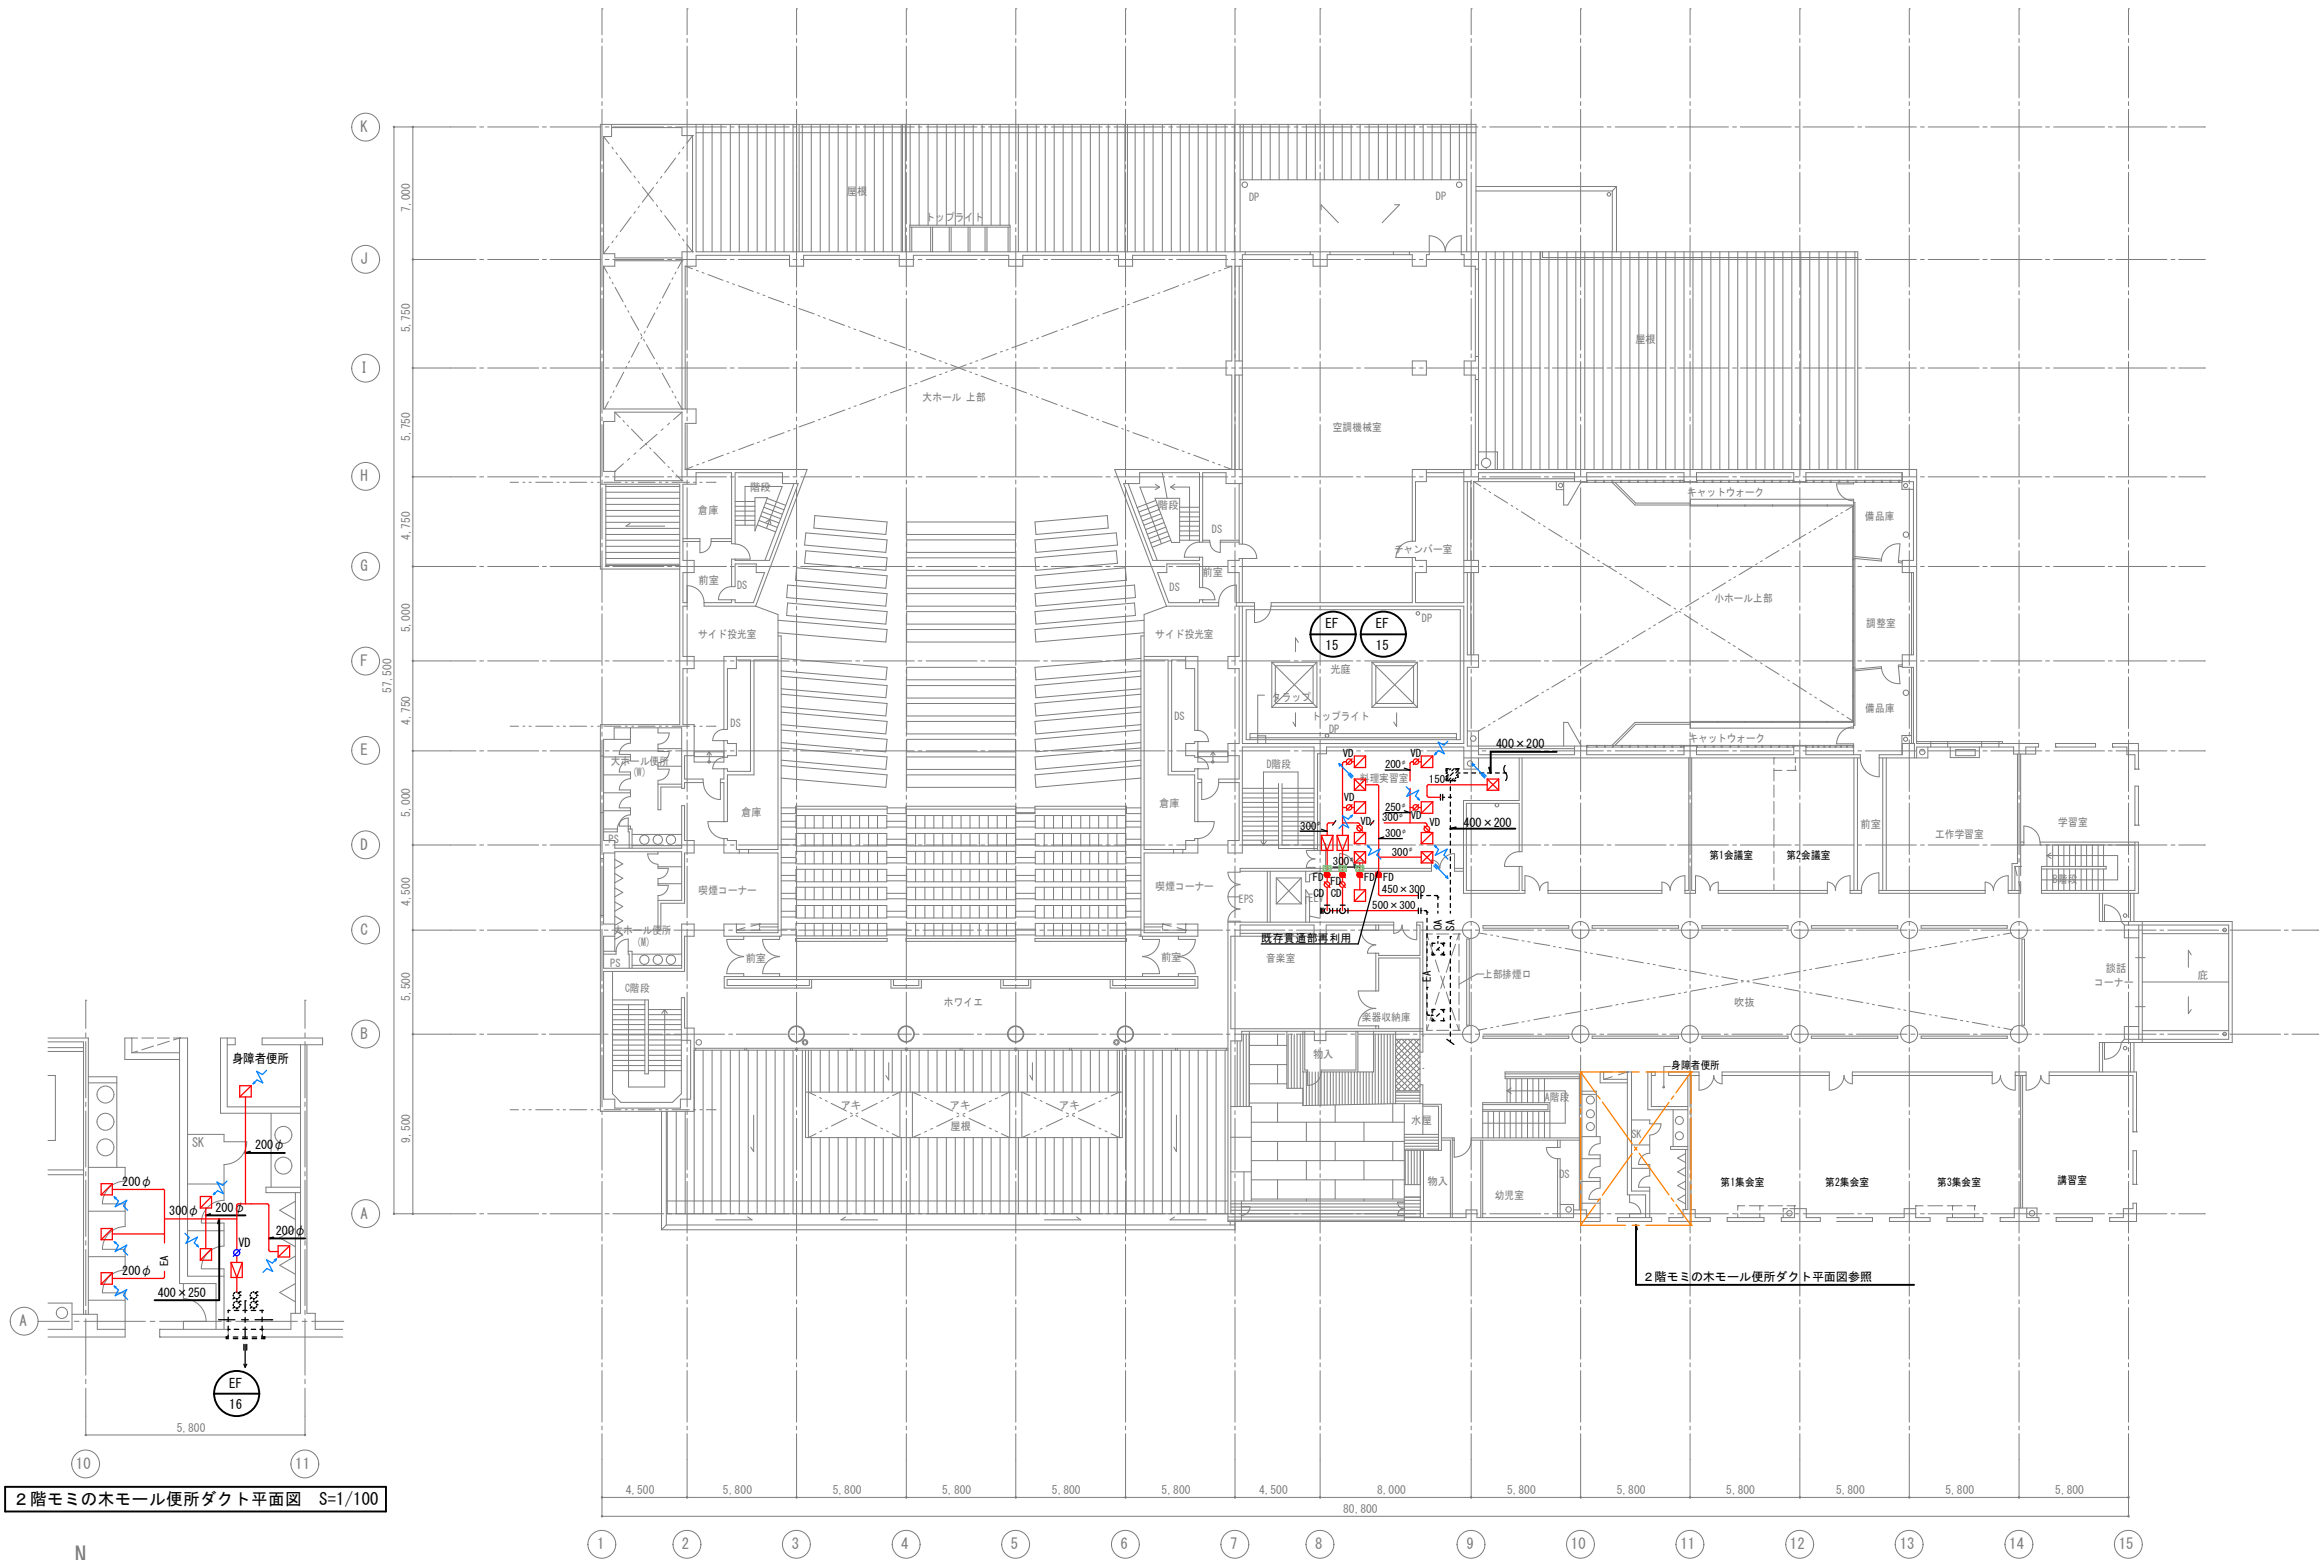

2階モミの木モール便所ダクト平面図 S=1/100



2階平面図

<注記>

1. ベントキャップはすべて既設再利用とする。

<注記>

1. は、機械はつり補修を示す。

はつりサイズリスト

種 類	口 径	長 さ	箇 所
ダクト	350φ	150L	3

制気口リスト

(制気口およびBOX新設)

モミの木モール便所 (M)			
吸込口			3
HS	200 × 200		
Q=	280 CMH		
BOX	400 × 400 × 400H		
内貼	無し		

モミの木モール便所 (W)

吸込口			3
HS	250 × 250		
Q=	310 CMH		
BOX	500 × 500 × 400H		
内貼	無し		

身障者便所

吸込口			1
HS	200 × 200		
Q=	170 CMH		
BOX	400 × 400 × 350H		
内貼	無し		

調理実習室

吸込口			6
HS (FS付)	300 × 300		
Q=	450 CMH		
BOX	500 × 500 × 400H		
内貼	GW25t		

調理実習室

吹出口 (OA)			2
VHS (フィルター付き)	450 × 450		
Q=	800 CMH		
BOX	650 × 650 × 500H		
内貼	GW25t		

調理実習室

吹出口 (SA)			1
VHS	250 × 250		
Q=	300 CMH		
BOX	450 × 450 × 350H		
内貼	GW25t		

調理実習室・廊下

吹出口、吸込口 (PAS)			2
VHS	450 × 450		
Q=	800 CMH		
BOX	650 × 650 × 500H		
内貼	無し		